



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 56/2007

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 26/02/07


PRESIDENTE

Considerando que as pedras tipo portuguesa assentadas na Praça Central Conselheiro Antônio Prado estão necessitando de limpeza para proporcionar um melhor aspecto visual ao local;

Considerando que, além da limpeza, há necessidade da equipe competente do Município promover o rejuntamento de muitas delas que estão soltando e sofrendo recalque, fato que, se não forem tomadas as providências cabíveis, com certeza a tendência é aumentar o deslocamento das pedras;

Considerando, ainda, que há necessidade de se promover a manutenção e limpeza geral das estátuas instaladas na praça central, bem assim, fazer uma revisão geral da parte elétrica;

Nestas condições, **INDICO**, ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique as possibilidades de determinar o rejuntamento das pedras portuguesas, a limpeza geral das estátuas e reparos na rede elétrica da Praça Central Conselheiro Antônio Prado.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2007.



Antônio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador

1

MANUTENÇÃO Praça Principal.
CONS. ANTONIO Prado



PISO
IRREGULAR

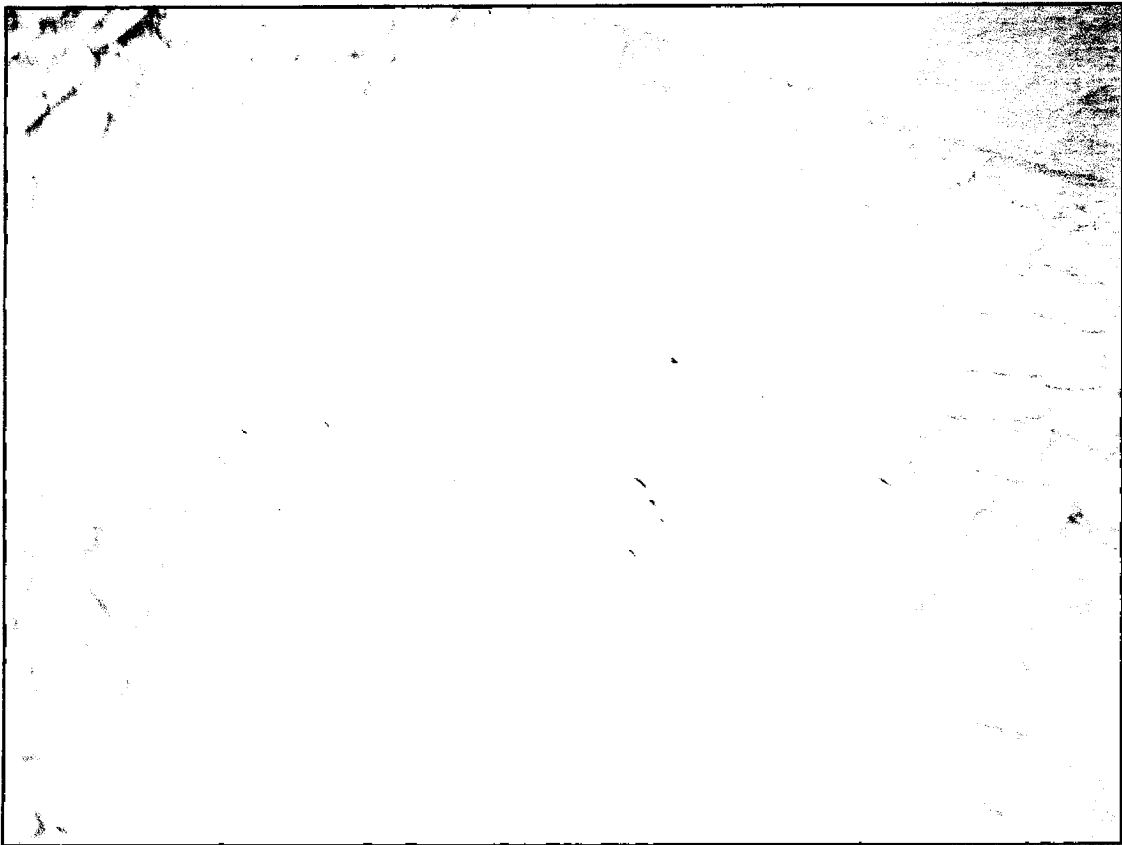

MANUTENÇÃO Praça. CONS. ANTONIO
Prado.

[Handwritten signature]

(2)

LUMINARIO (CORRECTO)



MANTENIÇÃO PÁRCO CONS.
ANTONIO PARRA


PARCO PRINCIPAL

PARCO


Manutenção (Limpeza)
calçamento
Quatogés

Prédio cons-
tituido Prédio

3

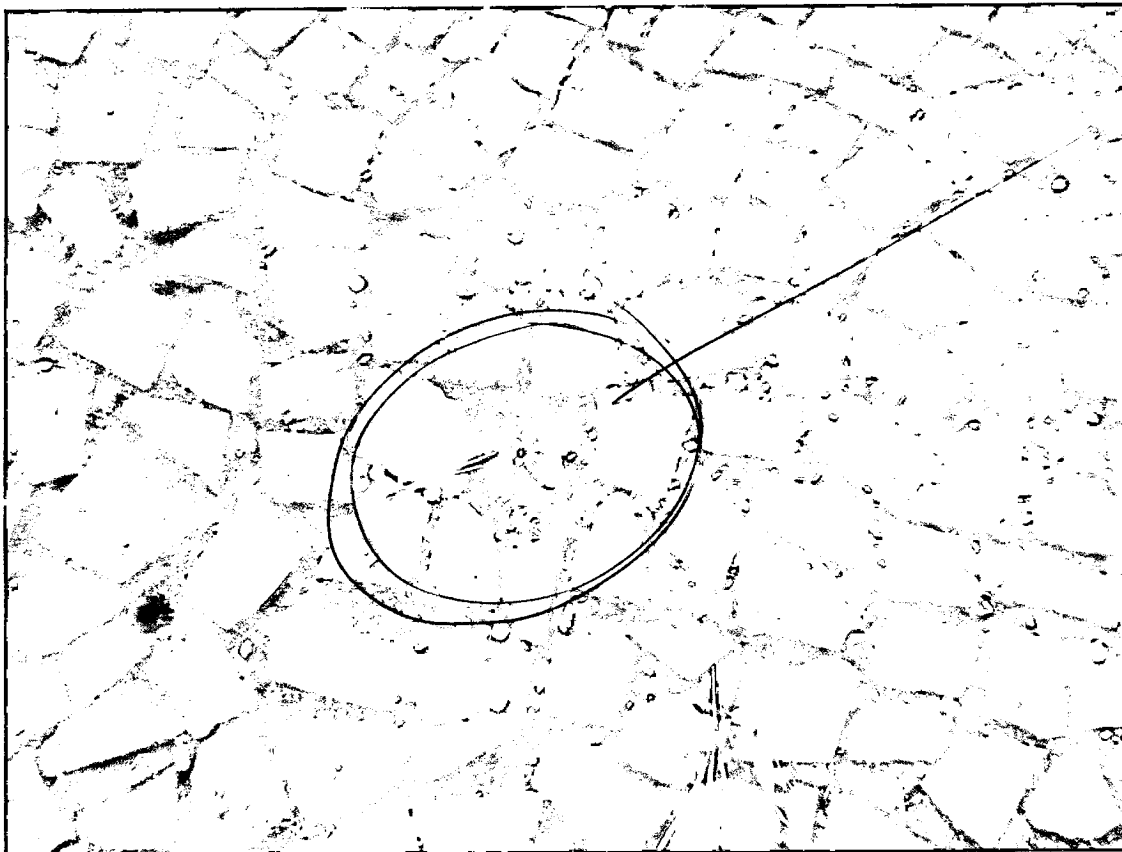

FALTA DO
REPARO
PORTUGUESO

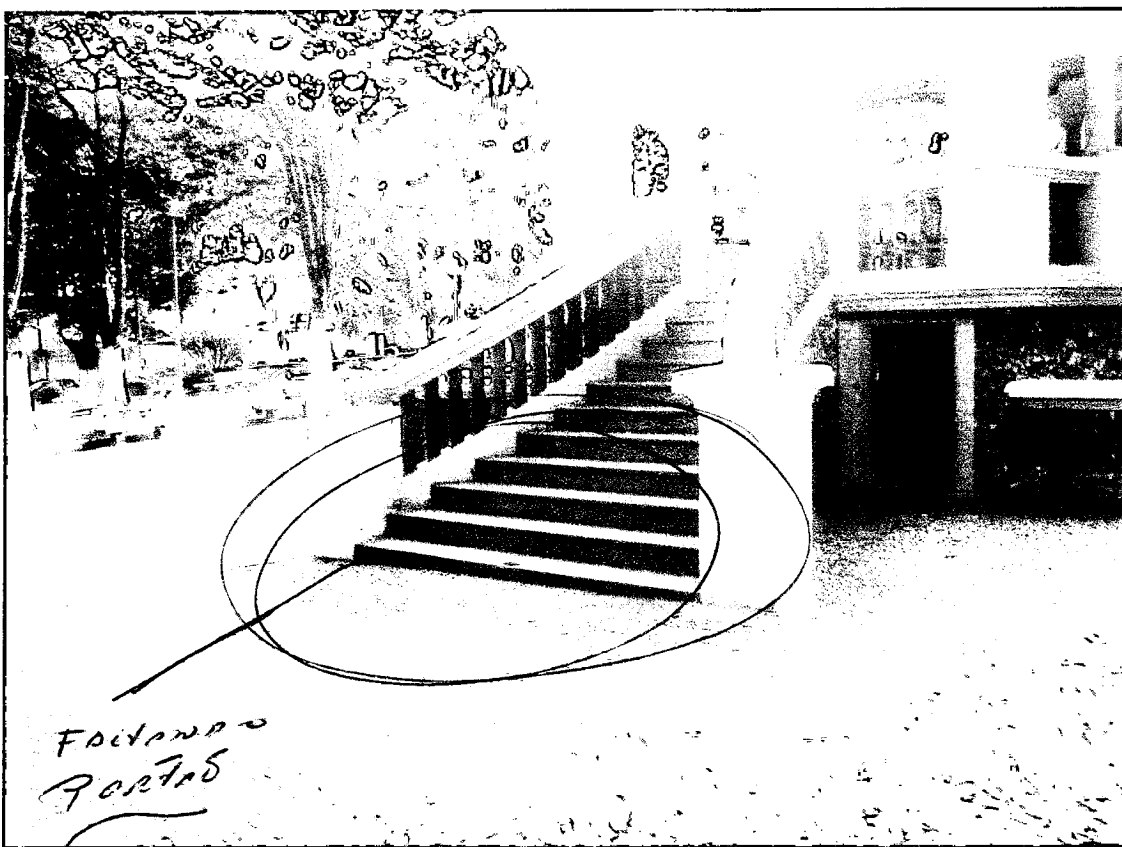

FALTA DO
REPARO

Quatogés