



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 374/2009

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL
Sala das Sessões 08/JUN 2009
Natal Faria
PRESIDENTE

Considerando que em visita ao aterro sanitário, verifiquei que há necessidade de se proceder diversos reparos no galpão de reciclagem existente no local, consistentes em:


- concluir o fechamento do galpão que quando chove prejudica o material reciclável;
- construa mais um sanitário, ficando um sanitário masculino já existente e um feminino, inexistente;
- reparação na iluminação elétrica (lâmpadas queimadas);
- substituir a caixa d' água existente (amianto) material cancerígeno, por uma de fibra de vidro, cerâmica, etc., além de estar faltando água no local;
- troca de telha quebrada.

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente, realizar serviços de melhorias acima enumerados, junto às instalações existentes no aterro sanitário. Em anexo fotografias ilustrativas.

Sala das Sessões, 08 de junho de 2009.



Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador

SOMENTE UM BANHEIRO (Recebem)

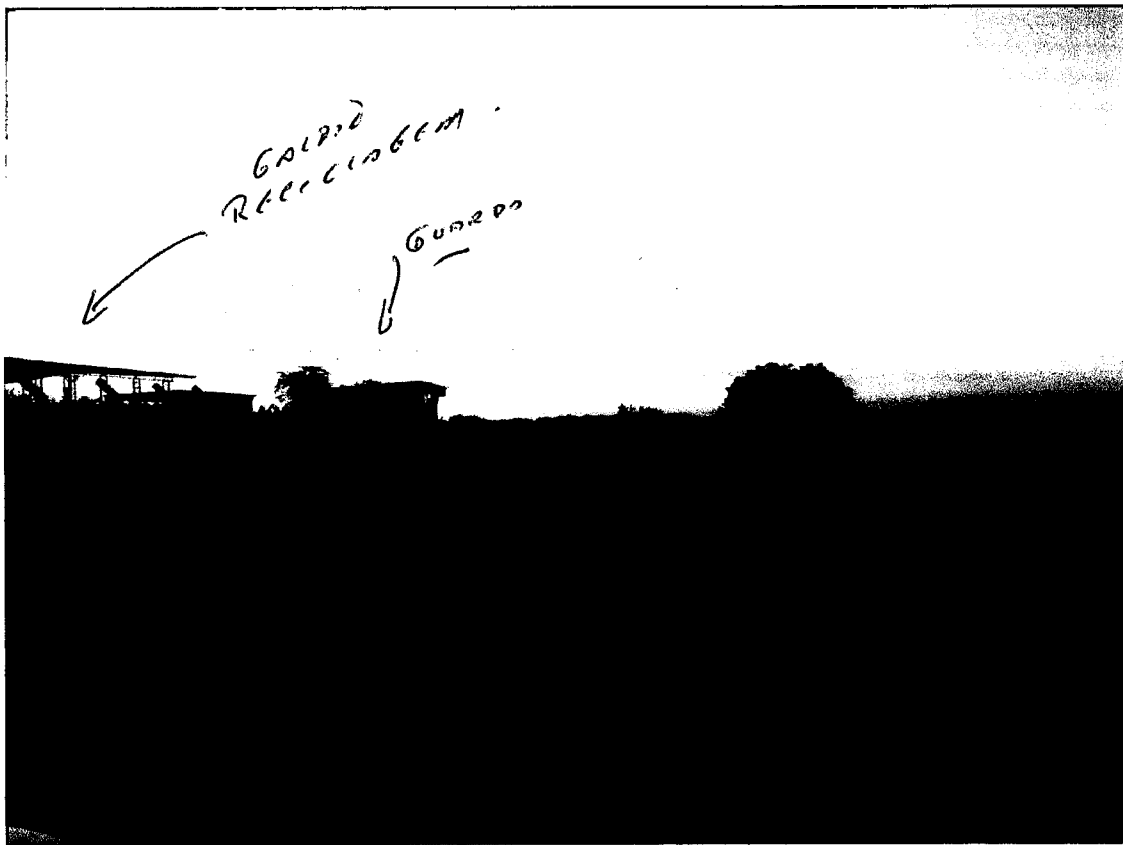


VISTO ENTRO DO DEPOSO BANHEIRO

Piccolo Sanitario

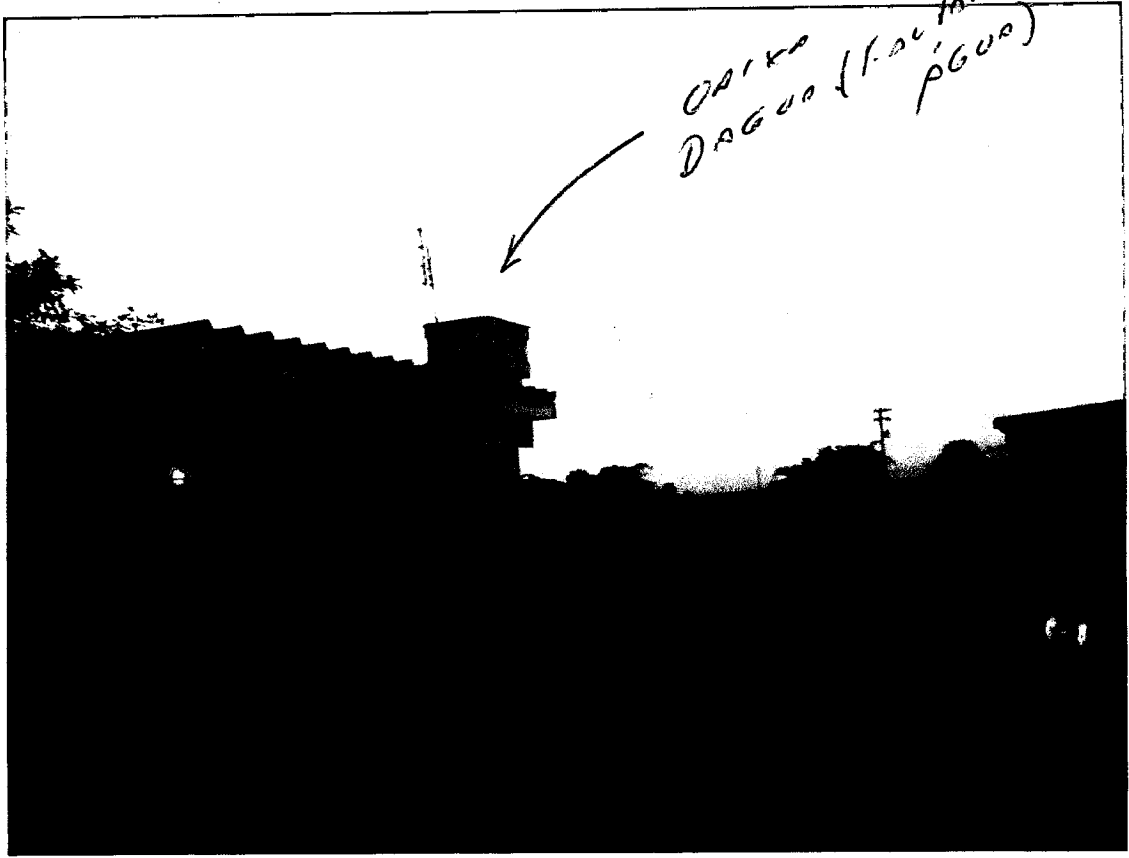


DAGUO (F. S. T. A. N. D. P. G. U. O.)

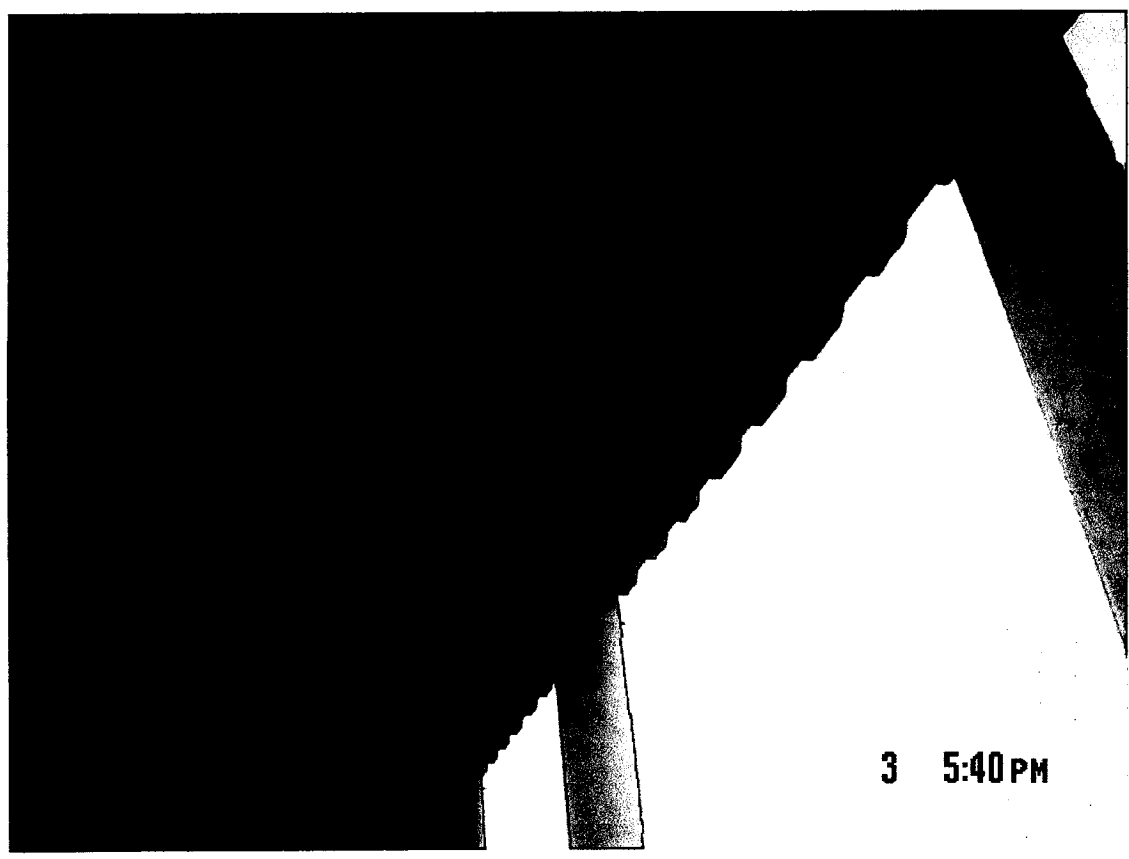

3 5:40 PM

GRUPO RECICLAGEM - (20000 M² DE
ABRIL PREJUDICADO
MATERIAL EXPOSTO AS CHUVAS
SANITÁRIAS)

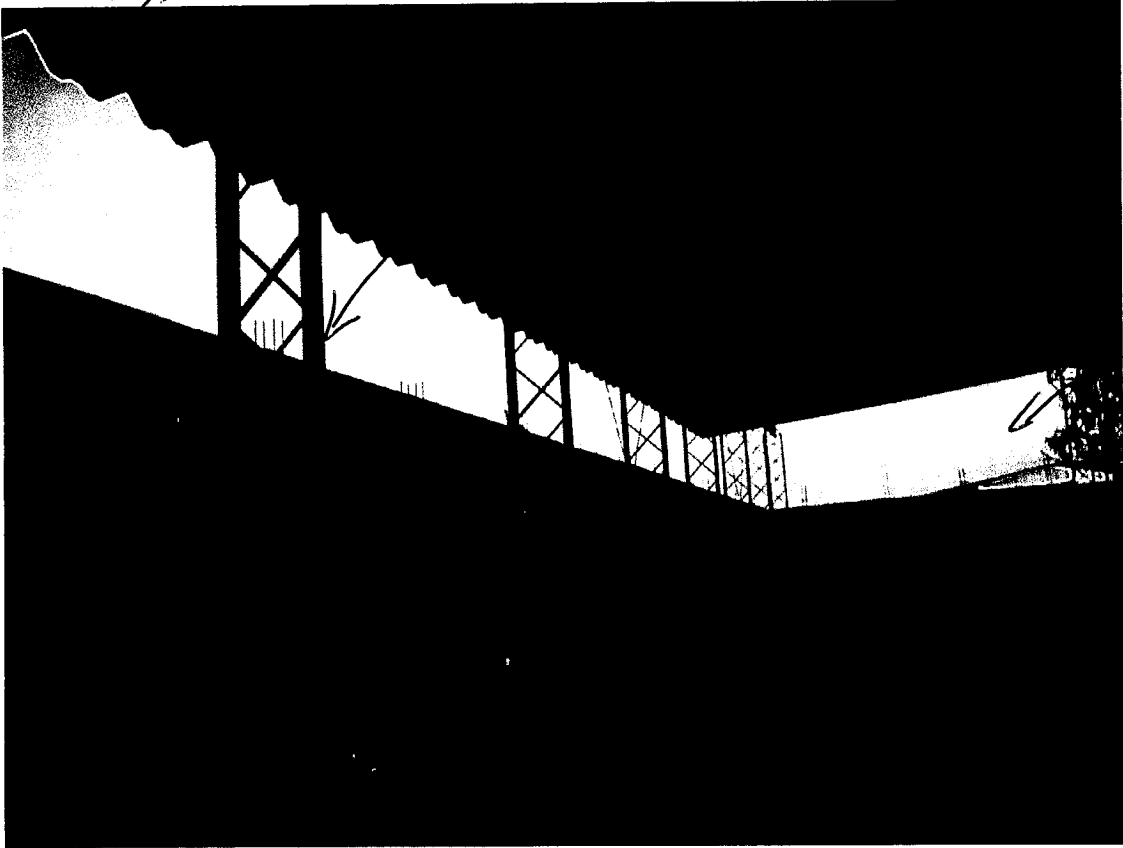

TECNAS
QUEBRADAS

GRUPO RECICLAGEM.
DE LIXO.
SEM ACABAMENTO